**Informacje uzupełniające:**

**W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanych do sprzedaży nieruchomości przebiega istniejąca linia wysokiego napięcia 110 kV.** Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wzdłuż linii wyznaczono pas technologiczny o szerokości 40 m, po 20 m w każdą stronę od jej osi. Pas ten obejmuje jedynie fragment oferowanych działek i wiąże się z określonymi ograniczeniami w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 12 MPZP tj.

1. Wyznacza się na rysunku planu pasy technologiczne dla istniejących linii wysokiego napięcia, o szerokości po 20 m w obie strony od osi linii.

2. W obrębie pasów technologicznych od istniejących linii wysokiego napięcia, o których mowa w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, przy czym dopuszcza się lokalizowanie zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na warunkach określonych przez właściciela danej linii, według zasad określonych w przepisach odrębnych, lub w przypadku skablowania bądź przeniesienia linii;

2) zakazuje się składowania materiałów do czasu skablowania bądź przeniesienia linii;


3) wszelkie prace budowlane należy wykonywać w uzgodnieniu z właściwym przedsiębiorstwem energetycznym, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych z zakresu prawa energetycznego.

3. Wyklucza się z zadrzewiania obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach:

1) dla linii 110 kV – 40 m (po 20 m w obie strony od osi linii);

2) dla linii SN – 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii);

3) przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej innych niż te, o których mowa pkt 1 i 2

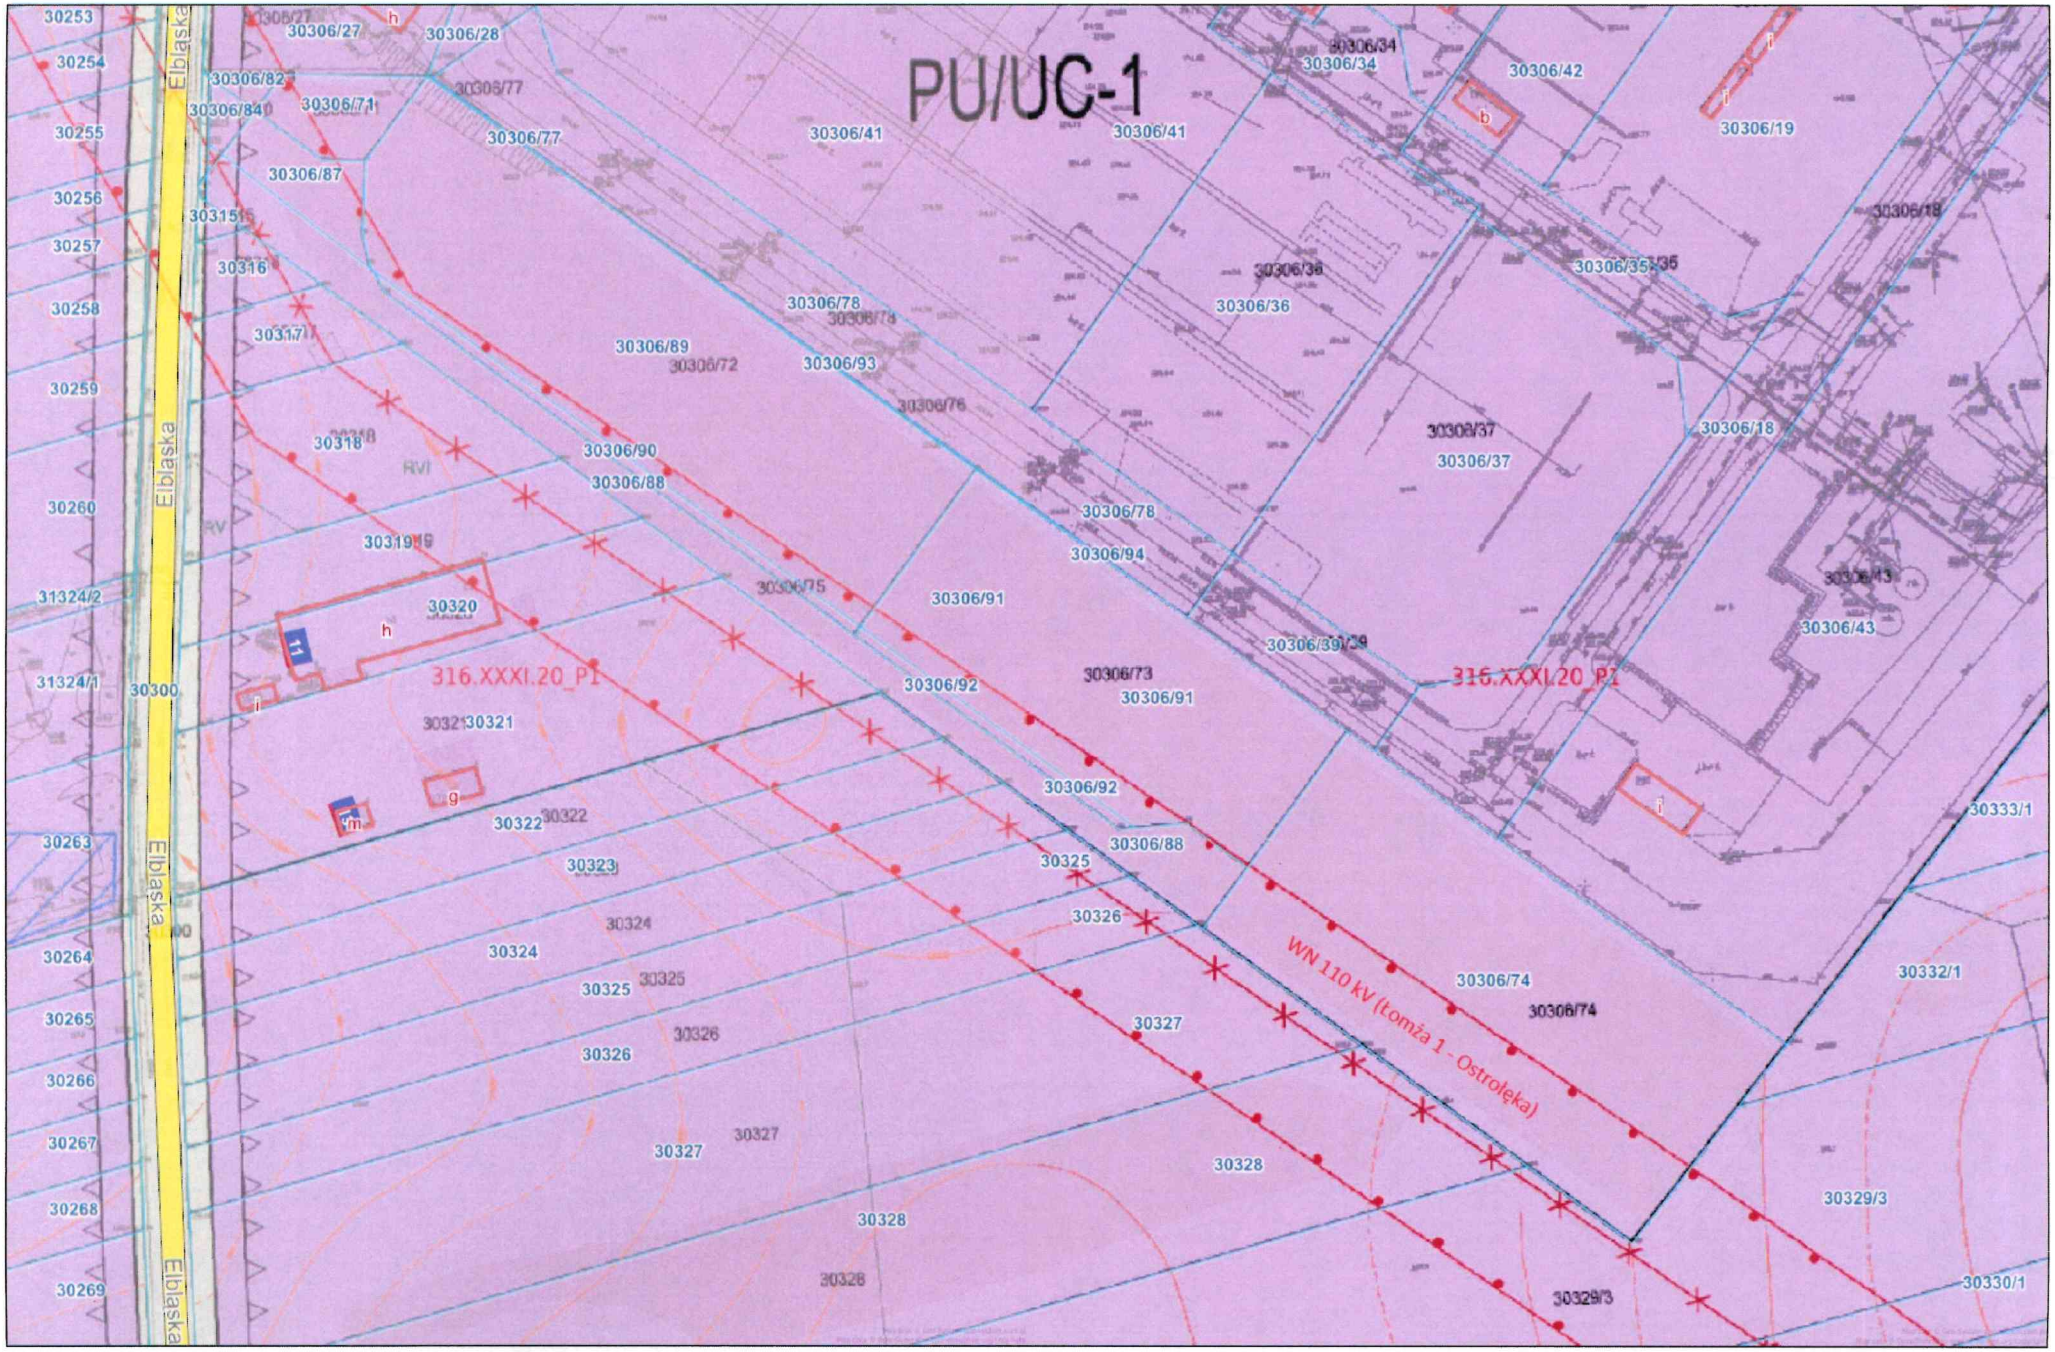


Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.
Wydrukowano w serwisie mlomza.e-mapa.net dnia 2026-10-07 08:11:03